

	Informacja techniczna dotycząca montażu wodomierzy ogrodowych	Symbol wniosku: DRUK-09	Data stosowania wzoru od: 01.07.2026 r.
		Dział: DS	Strona: 1/2

Wytyczne do montażu wodomierzy ogrodowych

Zasady rozliczania zużycia wody i odprowadzania ścieków w przypadku podlewania ogrodu lub trawnika przydomowego.

Uprzejmie informujemy, że zmniejszenie ilości odprowadzanych ścieków przyjętych do rozliczenia przez Spółkę może nastąpić w przypadku podlewania ogrodu lub trawnika przydomowego jedynie po udokumentowaniu przez odbiorcę faktycznej ilości wody zużytej do podlewania. W tym celu należy opomiarować instalację do podlewania ogrodu (zamontować wodomierz ogrodowy jako **podlicznik wodomierza głównego**).

Warunki techniczne dla wykonania tego typu instalacji są następujące:

- **należy zamontować na instalacji wewnętrznej nieruchomości dodatkowy wodomierz jako podlicznik wodomierza głównego, przeznaczony do pomiaru ilości wody zużytej do podlewania ogrodu i/lub trawnika przydomowego,**
- wodomierz – podlicznik ogrodowy powinien być umieszczony na instalacji przeznaczonej do podlewania ogrodu w budynku bezpośrednio przy ścianie zewnętrznej, za którą znajduje się zawór czerpалny do podlewania, lub w studni wodomierzowej zlokalizowanej na terenie ogrodu,
- na odcinku instalacji od wodomierza ogrodowego do punktu czerpalnego nie można stosować łączników śrubunkowych, trójników zaślepianych i przewodów giętkich,
- wodomierz musi posiadać ważną legalizację,
- wielkość wodomierza należy dobrać odpowiednio do zużycia wody i wydajności przyłącza,
- wodomierz należy zamontować zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz dokumentacją techniczną – ruchową podaną przez producenta wodomierza,
- dostęp do wodomierza powinien być swobodny i bezpieczny,
- woda pobrana za wodomierzem – podlicznikiem ogrodowym może być przeznaczona tylko do podlewania ogrodu lub trawnika,

Wszystkie prace instalacyjne łącznie z zakupem wodomierza, ewentualną naprawą i ponowną legalizacją wodomierza (co 5 lat), wykonuje właściciel nieruchomości własnym staraniem i na własny koszt.

Po wykonaniu prac instalacyjnych zgodnie z przedstawionymi wymaganiami należy wystąpić do Spółki z wnioskiem o odbiór wodomierza ogrodowego (druk – 08 wniosku). Po złożeniu wniosku, w terminie uzgodnionym pomiędzy pracownikiem ZWIK i właścicielem posesji (inwestorem) służby techniczne Spółki dokonają sprawdzenia poprawności montażu oraz zaplombują łączniki (śrubunki) wodomierza – podlicznika ogrodowego. Następnie Spółka wprowadzi do swojego systemu wodomierz do odliczenia ilości wody bezzwrotnie zużytej do podlewania ogrodu/trawnika bez opłaty za ścieki sanitarne.


Klient zobowiązany jest do przekazywania odczytów wskazań wodomierza ogrodowego a następnie wystawianie faktury za wodę zużytą do podlewania (bez ścieków) wykonywane będzie przez Spółkę jednocześnie z odczytem wodomierza głównego w nieruchomości. Zużycie zmierzone przez wodomierz główny pomniejszone zostanie o zużycie zmierzone przez wodomierz – podlicznik ogrodowy i będzie stanowiło podstawę do określenia ilości odprowadzanych ścieków z nieruchomości.

UWAGA!

Przed podjęciem decyzji o montażu wodomierza na instalacji do podlewania zalecamy przeanalizowanie rzeczywistych kosztów związanych z wykonaniem i utrzymaniem instalacji wraz z wodomierzem ogrodowym oraz oszacowanie możliwych korzyści w najbliższych latach.

Istnieje możliwość odpłatnej usługi montażu wodomierza ogrodowego przez Spółkę z radiową nakładką w celu automatycznego zdalnego odczytu wraz z wodomierzem głównym. W takim wypadku klient nie jest zobowiązany do podawania wskazań wodomierza ogrodowego.

Schemat montażu

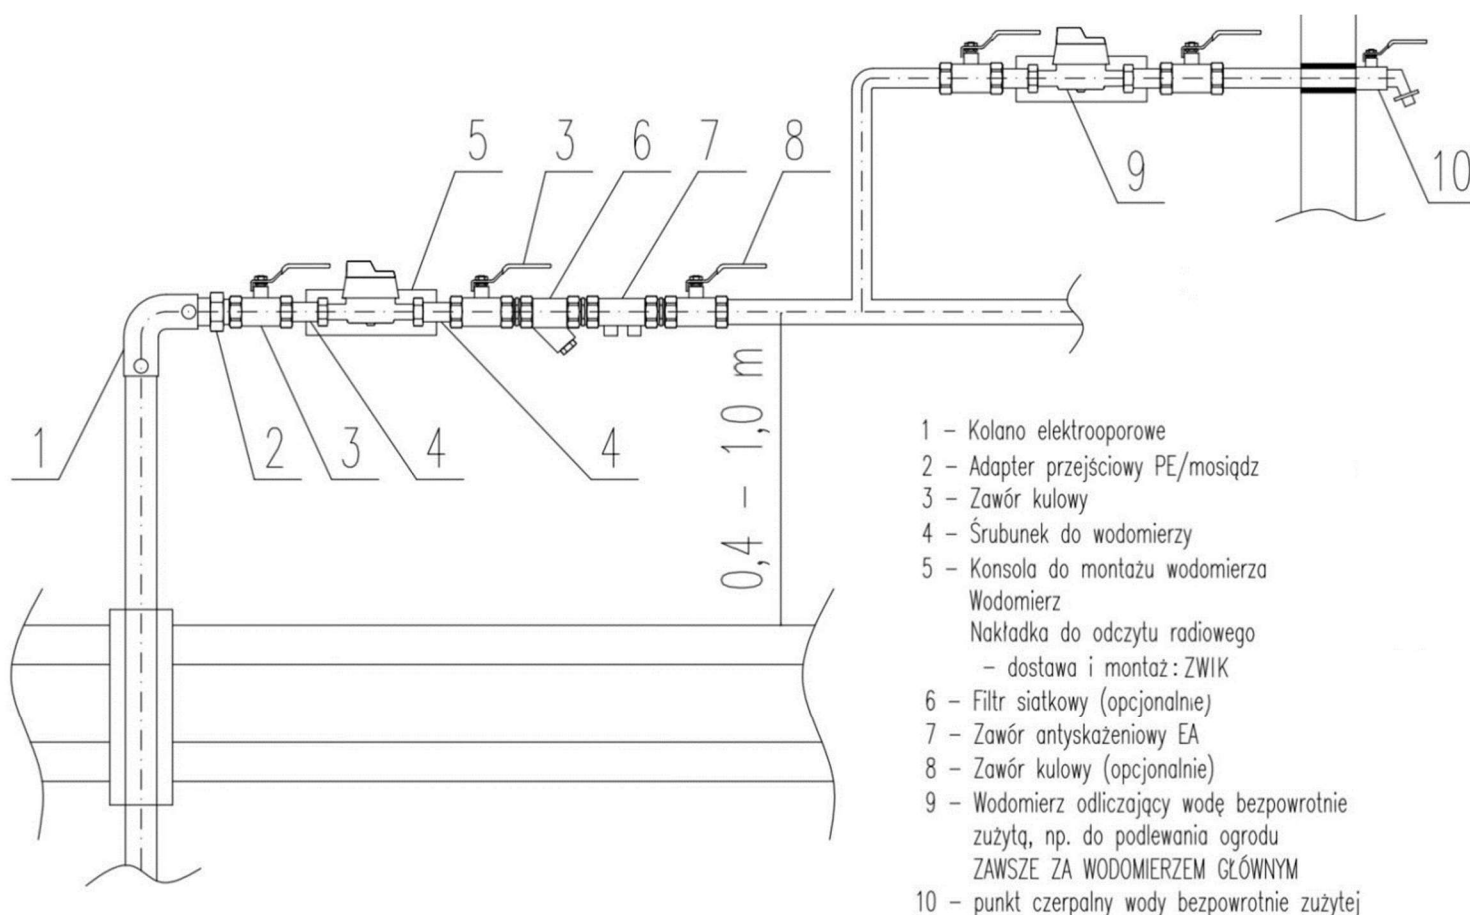

Zalecany wodomierz: typ JS 1,5, średnica nominalna DN 15 mm (=1/2 cala);
nominalny strumień objętości $Q_n = 1,5 \text{ m}^3/\text{h}$.